




POLLUTIONS DU 12 FEVRIER 2013

CLE 14/2/13

Morbic à La Martyre (Traon Perenez)

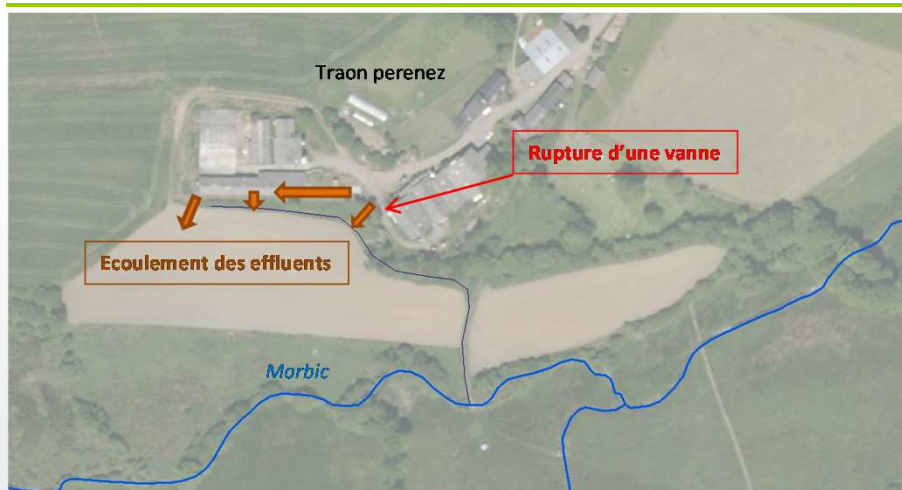

- rupture d'une vanne de fosse à lisier
- écoulement d'environ 30 m3 d'effluents via notamment la gaine de ventilation du bâtiment voisin



Établissement public territorial de Bassin de l'Elorn

CLE 14/2/13

Morbic à La Martyre (Traon Perenez)



Vanne à l'origine de la pollution



Fuite en sortie de gaine de ventilation (milieu du bâtiment voisin)



Ru pollué en contrebas



Établissement public territorial de Bassin de l'Elorn

CLE 14/2/13

Morbic à La Martyre (Traon Perenez)


- début de la pollution à 11h15
- pompiers et gendarmerie immédiatement prévenus par les exploitants
- pollution rapidement stoppée : vanne fermée, bottes de paille pour circonscrire les effluents, creusement de fosses dans la prairie en contrebas pour recueillir les derniers effluents, ...
- prélèvements réalisés par les pompiers et le Syndicat de Bassin de l'Elorn
- usine de Pont ar bled arrêtée de 15h à 20h
- pas mortalité de poissons constatée ; probablement grâce au fort débit des cours d'eau



Établissement public territorial de Bassin de l'Elorn

CLE 14/2/13

Ruisseau de Kergoat à Plouédern (Beauregard)

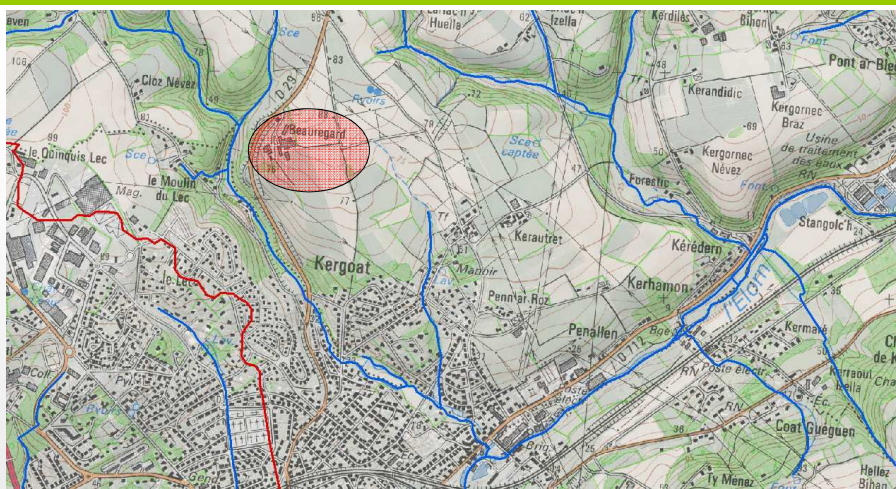

- fuite d'une conduite de lisier
- écoulement de 12 m3 d'effluents via le réseau d'eau pluviale
- début de la pollution vers 16h, rapidement stoppée



Établissement public territorial de Bassin de l'Elorn

CLE 14/2/13